SECO- PROJEKT
Paweł Jeliński
(Imię i Nazwisko)
ul Kard S Wyszyńskiego 4g lok 75
87-100 Toruń
(Adres)
510 406 342
(Telefon)

Toruń dn. 03-11-2014

Wójt Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust. 1 oraz art. 74 ustawy *„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko" z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2013r. poz.1235 tekst .jednolity)* składam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa, przebudowa linii napowietrznej SN 15kV oraz budowy odcinka linii kablowej SN 15kV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy – Kaszczorek i GPZ Bielawy- Lubicz"
na nieruchomości oznaczonej działka numer geod.: **3, 399 obręb 0019 w Złotoria;**
195, 5/4, 5/3, 8/40, 8/19, 8/16, 8/33, 8/35 obręb 0016 Nowa Wieś,
51, 50, 29, 35/1, 35/2, 38, 39, 30, 42, 23, 24, 25 obręb 0062 m Toruń
spełnia wymogi § **3** ust **1** pkt. **7** Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.* (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).

Paweł Jeliński
.....
Podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku (zgodnie z art. 74 ustawy *„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko" z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2013r.poz.1235 tekst jednolity)*:

1) karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)
2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (określenie jakie przeznaczenie z planem zagospodarowania przestrzennego ma działka, na której jest planowane przedsięwzięcie), jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz. skala 1:2000)
4) mapę sytuacyjno-wysokościową (3 egz.) w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie– tylko w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5
5) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięci oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (1 egz. na każdą działkę)
6) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej), bądź kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu
7) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia
8) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na konto nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 BS Grębocin w wysokości 205 zł (zgodnie z zał. do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1636)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sporządzona zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 5 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Etap: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Inwestycja: liniowa celu publicznego pt. :

„Rozbudowa, przebudowa linii napowietrznej SN 15kV oraz budowy odcinka linii kablowej SN 15kV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy – Kaszczorek i GPZ Bielawy- Lubicz"

Lokalizacja:

Powiat	Gmina / miasto	Miejscowość	Obręb ewid.	Numer ewidencyjny działek	Rodzaj linii: kablowa / l.napowietrzna (m)	Długość (m)
Toruński	gm. Lubicz	Złotoria	0019	3, 399	L= 187	187
	m. Toruń	Toruń	0062	51, 50, 29, 35/1, 35/2, 38, 39, 30, 42, 23, 24, 25	L=693	845
					K= 152	
	gm.Lubicz	Nowa Wieś	0016	195, 5/4, 5/3, 8/40, 8/19, 8/16, 8/33, 8/35	L=374	816
					K=115+327	

Inwestor:

ENERGA –OPERATOR S.A. ul. Gen Bema128, 87-100 Toruń

Wnioskodawca/ Projektant linii:

SECO-PROJEKT

Paweł Jeliński

ul. Kard. S Wyszyńskiego 4g lok 75

87-100 Toruń

Tel 510 406 342

Listopad 2014

SPIS TREŚCI:

	Temat	Numer strony
1	Podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia i uwarunkowania formalno- prawne	3
2	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatę roślinną.	7
3	rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):	13
4	ewentualne warianty przedsięwzięcia (porównanie ekologicznych skutków inwestycji):	14
5	przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii (wskazana szczegółowość danych na poziomie projektu budowlanego lub jego założeń):	15
6	rozwiązania chroniące środowisko (działania i rozwiązania techniczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska):	16
7	rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (ilość i sposób odprowadzania ścieków, wód opadowych, sposób postępowania z odpadami itp.):	16
8	możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:	18
9	obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (uzasadnić nawet w przypadku braku możliwości oddziaływania przedsięwzięcia):	18

Podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu:

1.) wstęp, rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia i uwarunkowania formalno prawne,

- **Wstęp**

W powiecie toruńskim na obszarze granicy między miejscowościami Złotoria, Nowa Wieś (gm Lubicz) oraz Kaszczorek (m Toruń), Energa-Operator planuje zrealizować przedsięwzięcie pn:

„Rozbudowa, przebudowa linii napowietrznej SN 15kV oraz budowy odcinka linii kablowej SN 15kV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy – Kaszczorek i GPZ Bielawy- Lubicz".

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i niezawodności dostarczanej energii elektrycznej mieszkańcom miejscowości Złotoria gm Lubicz i miasta Toruń.

Zakres prac obejmuje:

1. przebudowę i remont linii elektroenergetycznej SN15kV, zwanej dalej linią, od istniejącego słupa elektroenergetycznego na działce nr 3 w obrębie Złotoria do słupa na działce nr 24 w obrębie nr 62 Toruń,
2. rozbudowa odcinka linii od istniejącego stanowiska słupowego na działce nr 24 w obrębie nr 62 Toruń do projektowanego stanowiska słupowego na działce nr 5/4 w obrębie Nowa Wieś,
3. budowę odcinka linii kablowej SN 15 kV jako zejście kablowe z projektowanego stanowiska słupowego na działce nr 5/4 w obrębie Nowa Wieś do słupa na działce nr 8/35 w obrębie Nowa Wieś

Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia :

1. zakończenie prac formalno-prawnych związanych z przygotowaniem realizacji i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - grudzień 2014r,
2. prace budowlane początek i zakończenie - luty 2015r
3. oddanie linii do eksploatacji - marzec 2015r

- **Rodzaj przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ok. 1.256m linii napowietrznej SN 15kV oraz budowie 627m linii kablowej łączącej GPZ Bielawy-Kaszczorek i GPZ Bielawy –Lubicz. Budowa obejmuje wymianę istniejącej linii z przewodów gołych typu AFL-6 35mm^2 na przewody w typu Greenpas 70mm^2 w podwójnej osłonie izolacyjnej oraz wymianę istniejących stanowisk słupowych, budowie nowego odcinka linii od

istniejącego stanowiska nr 9 w odgałęzieniu kierunek „Kaszczorek Międzyrzecze" przewodami Greenpas 70mm², budowie odcinka linii kablowej SN 15 kV kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120mm² na odcinku pod autostradą A1, natomiast 5,0m pod dnem rz. Drwęcy w technologii przewiertu sterowanego w rurze osłonowej RHDPEp160/14,6 położony zostanie kabel.

- **Skala przedsięwzięcia:**

- Długość linii : przedstawiono w ujęciu tabelarycznym na stronie 1.
- Czas pracy (etap realizacji): Prace budowlane będą wykonywana przez 8- godzin w porze dziennej w systemie 5-dniowego dnia pracy, przez 30-dni.
- Zatrudnienie (etap realizacji) : Prace będą wykonywane przez 4-osobową brygadę.
- Praca sprzętu (etap realizacji): Samochody ciężarowe 2 szt. dźwig 1szt., mikro-koparka 1 szt., zagęszczarka 1 szt., piła mechaniczna 1szt., rębak walcowy 1 szt. .

- **Usytuowanie przedsięwzięcia:**

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie Kujawsko-Pomorskim, powiat toruński, o obszarze granicy miejscowości Złotoria, Nowa Wieś (gmina Lubicz) i miasta Toruń

Projektowana linia przebiega na istniejącym odcinku linii, GPZ Bielawy od stanowiska nr 51 linii głównej w kierunku odgałęzienia stacji transformatorowej „Kaszczorek Międzyrzecze". Poniższa mapa poglądowa przedstawia przebieg projektowanej linii

Mapa pogladowa - ortofotomapa

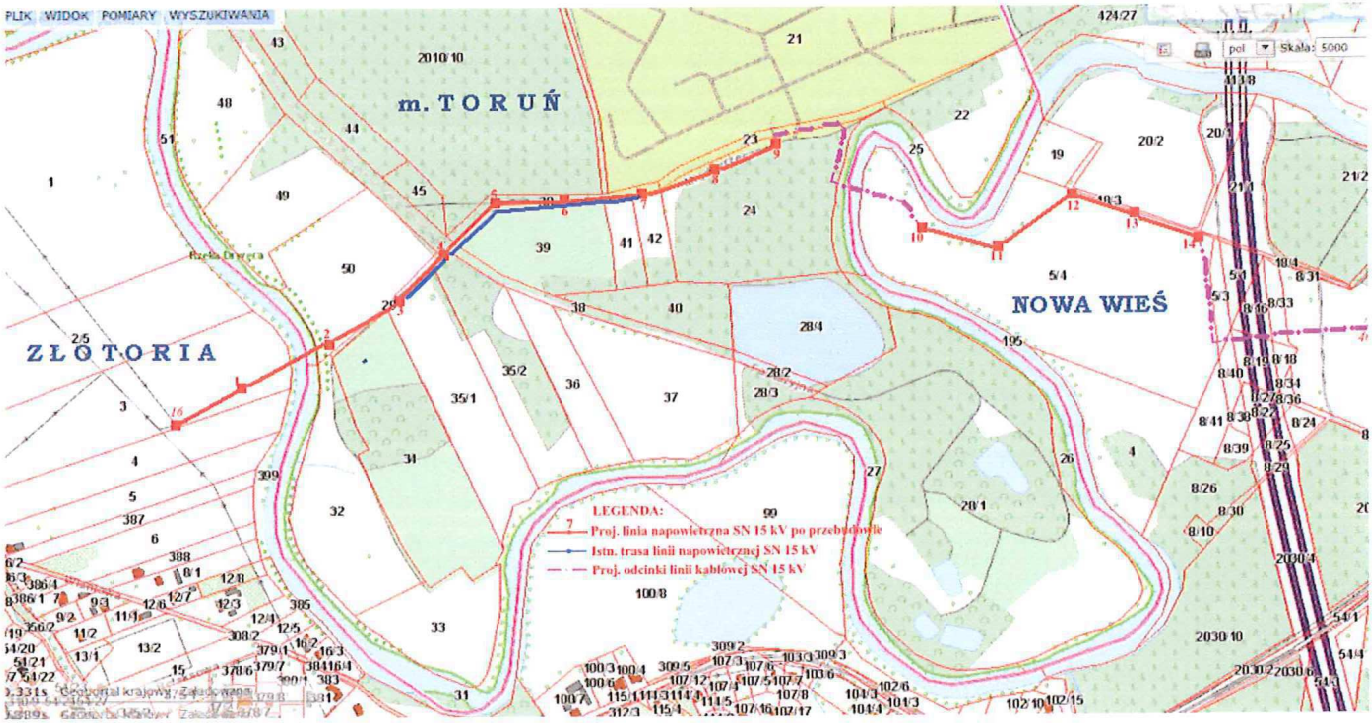

Linia przebiega przez tereny niezurbanizowane wzdłuż drogi gruntowej, która umożliwia prowadzenie prac technicznych (pas energetyczny) poza gruntami użytkowanymi rolniczo (grunty orne, łąki, pastwiska, lasy) o niskiej klasie bonitacyjnej.

- **Klasyfikacja prawna przedsięwzięcia:**

Wnioskowana linia w rozumieniu ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest „inwestycją celu publicznego", ponieważ służy do przesyłu energii elektrycznej, tzn. realizuje cele publiczne, o których mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustawodawca w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie zalicza napowietrznej linii elektroenergetycznej o znamionowym napięciu SN15kV do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, zapis w *§ 3 ust. 1 pkt 7. brzmi :*

> *"stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niz wymienione § 2.1 pkt 6."*

Zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 116 poz. 731) [10] wprowadziła nową instytucję: służebność przesyłu.

Zgodnie z nowym przepisem art. 305 Kodeksu cywilnego:

„...nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania bądź odprowadzania płynów, pary gazy, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń".

Służebność przesyłu będzie mogła być ustanowiona umownie. Będzie też mogła być ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem. Ustawa wprowadza także zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, w zakresie postępowania co do ustanowienia służebności przesyłu, w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, co do ujawnienia w księgach wieczystych służebności przesyłu.

Na etapie wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii SN 15kV Inwestor musi wykazać się prawem do terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja. Teren, na którym zlokalizowana będzie linia SN 15kV nie stanie się własnością Inwestora. Ze wszystkimi Właścicielami lub Zarządcami nieruchomości,

przez które przebiega trasa linii SN 15kV wraz z istniejącym pasem technologicznym o szerokości po 3 m od osi projektowanej linii w obie strony (pas gruntu dla linii napowietrznej, który służy do konserwacji, napraw linii) zostaną zawarte odpowiednie umowy cywilno – prawne, na podstawie których Inwestor uzyska tzw. ograniczone prawo do terenu i zgodę Właścicieli na przeprowadzenie linii, na opisanych powyżej zasadach służebności przesyłu.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu (art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane). Jedynie w przypadku postępowania w sprawie pozwolenia na budowę wymagającego udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzialywania na środowisko, stroną mogą być również organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w tym postępowaniu.

Jednym z dokumentów, jaki musi być dołączony do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r z zm). Ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach wydania decyzji przeprowadza się na zasadach określonych w art. 88 ustawy

Trasa linii jest określona w obowiązujących dokumentach planistycznych dla miejscowości Złotoria i Nowa Wieś (gmina Lubicz) i miasta Toruń.

- Lubicz

Rada Gminy Lubicz uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lubicz dnia 11 października 2011r uchwałą XV/176/2011

W podrozdziale VII.2 Energetyka zawartym w rozdziale VII uwarunkowania wynikajace z diagnozy systemów infrastruktury technicznej dla linii SN 15kV nie wskazano stref lub innych uwarunkowań ich modernizacji, budowy. Wskazano konieczność zabezpieczenia energii elektrycznej w dostateczej ilości o odpowiednich parametrach i wysokim niezawodności zasilania. Oceniono stan wiejskich sieci elektroenergetycznych jako niezadawalający i w znacznej części wykazujący duży stopień niedoinwestowania

Część południowo-wschodnią gminy Lubicz, na której zlokalizowana jest wnioskowana linia istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

– uchwała Rady Gminy Lubicz numer XXV/270/08 z dnia 03 listopada 2008r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrezwnnego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec obejmuje działkę nr 3 stanowisko słupa nr 1.
W rozdz. 6 części szczegółowej w zakresie uzbrojenia mpzp zapisano miedzy innymi:

§ 45.1. Plan ustala w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno-kablowej średniego (15 kV) i niskiego napięcia, bezpośredni dosył energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia;

– uchwała Rady Gminy Lubicz numer X/137/03 z dnia 04 września 2003r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrezwnnego dla części wsi Nowa Wieś obejmuje działkę nr 8/35, oznaczona symbolem 77P(U).

- Toruń

Dla terenów miasta Toruń obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia – uchwałą nr 1032/2006 Rady Miasta w Toruniu z dnia 18 maja 2006r. W części VI studium – Uwarunkowania wynikajace ze stanu i systemów infrastruktury technicznej w punkcie 3.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną – wskazano dostawcę energii elektrycznej oraz rodzaje sieci elektroenergetycznej W dokumencie nie wskazano uwarunkowań rozbudowy, modernikacji sieci .

Rada Miasta Toruń podjęła uchwałę 407/13 z dnia 25-10-2012 sporządzenia m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy .

2.) porównanie dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem:

Istniejąca linia zajmuje powierzchnię ok. 1256 x 6m=7.536 m^2 =0,7536ha . Zastosowane rozwiązania techniczne: nowe przewody w osłonie izolacyjnej typu GREENPAS, ułożenie przewodów w układzie pionowym PAS – ograniczą powierzchnie pasa energetycznego oraz umożliwiają jedynie podkrzesania drzew skupionych na terenie działki nr 39 obręb 62 z nieznaczną wycinką. Projektowany pas techniczny linii napowietrznej zamknie się powierzchnią 1256 x 4m= 5024m^2 = 0,5024ha linii jest usytuowany w pasie drogi gruntowej, to umożliwia prowadzenie prac montażowych i demontażowych z drogi (bez ingerencji w grunty, łąki itd) .

Poniżej załączona została inwentaryzacja fotograficzna istniejącej linii.

Zdjęcie 1 Widok od słupa nr 2 w stronę słupa nr 1

Zdjęcie 2 Widok od słupa nr 2 w stronę słupa nr 3

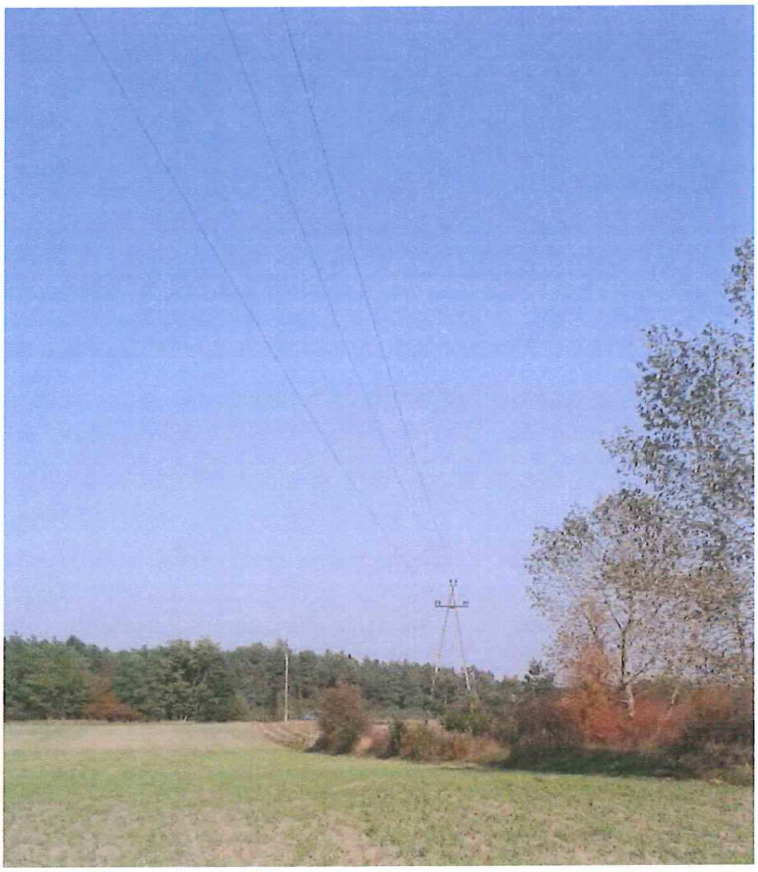

Zdjęcie 3 Widok od słupa nr 3 w stronę słupa nr 4

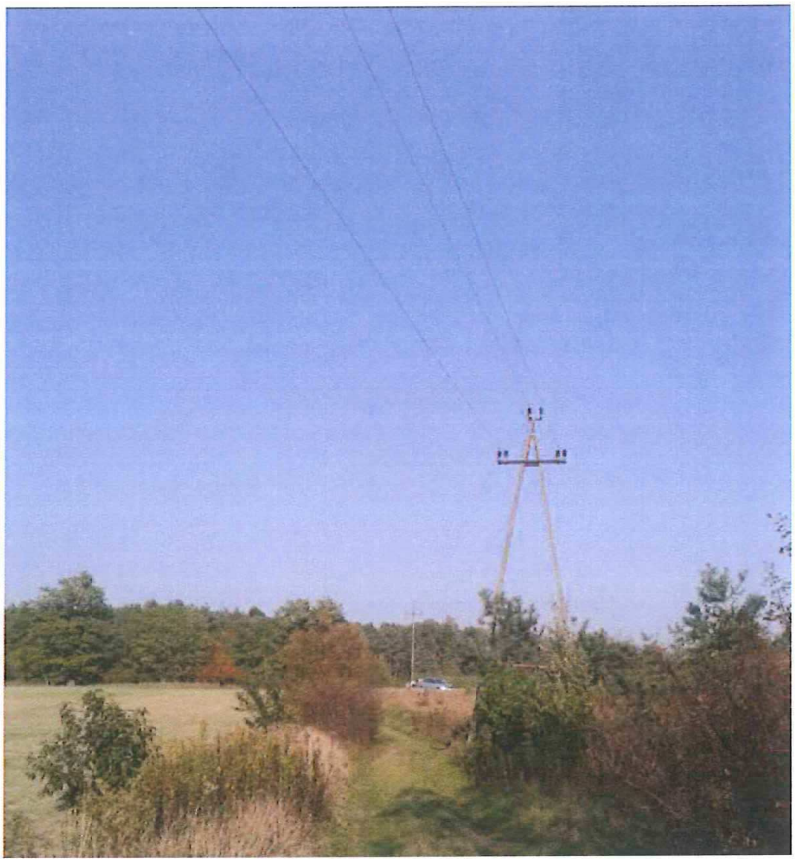

Zdjęcie 4 Widok od słupa nr 4 w stronę słupa nr 5

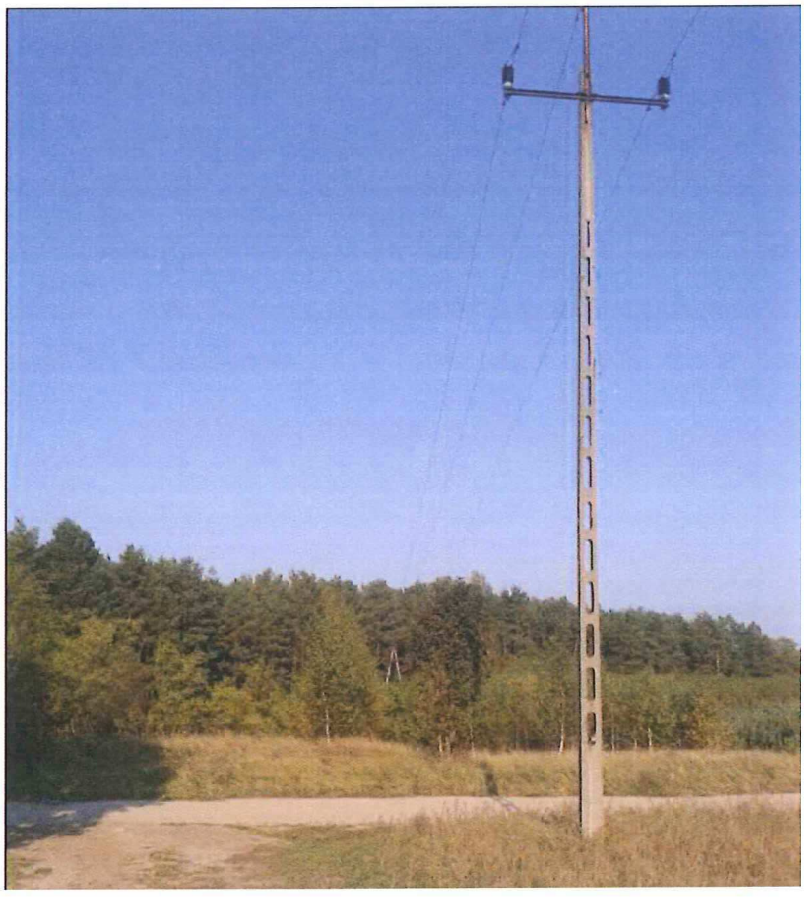

Zdjęcie 5 Widok od słupa nr 6 w stronę słupa nr 7

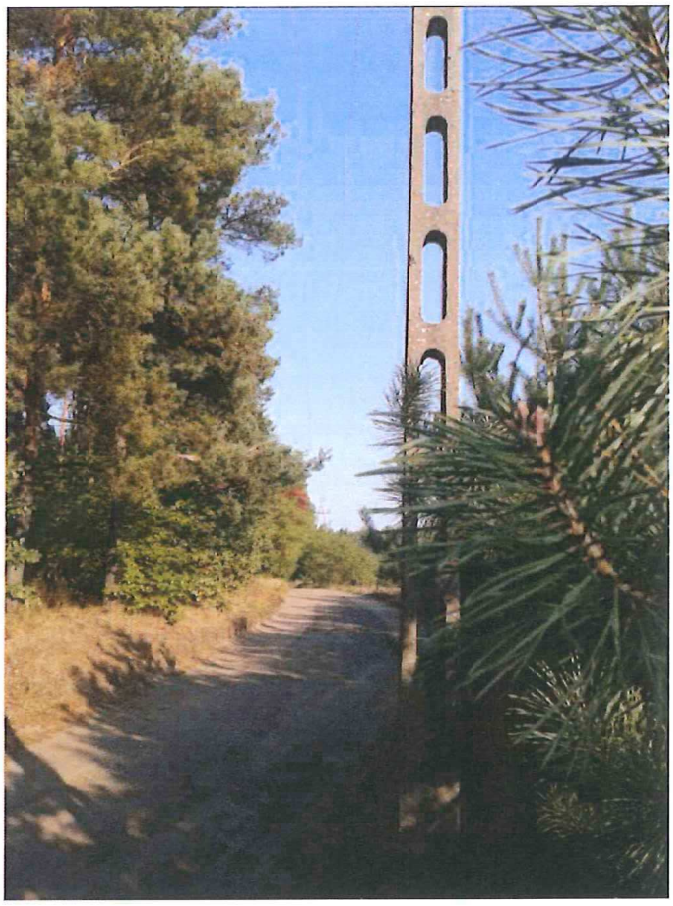

Zdjęcie 6 Widok od słupa nr 7 w stronę słupa nr 8

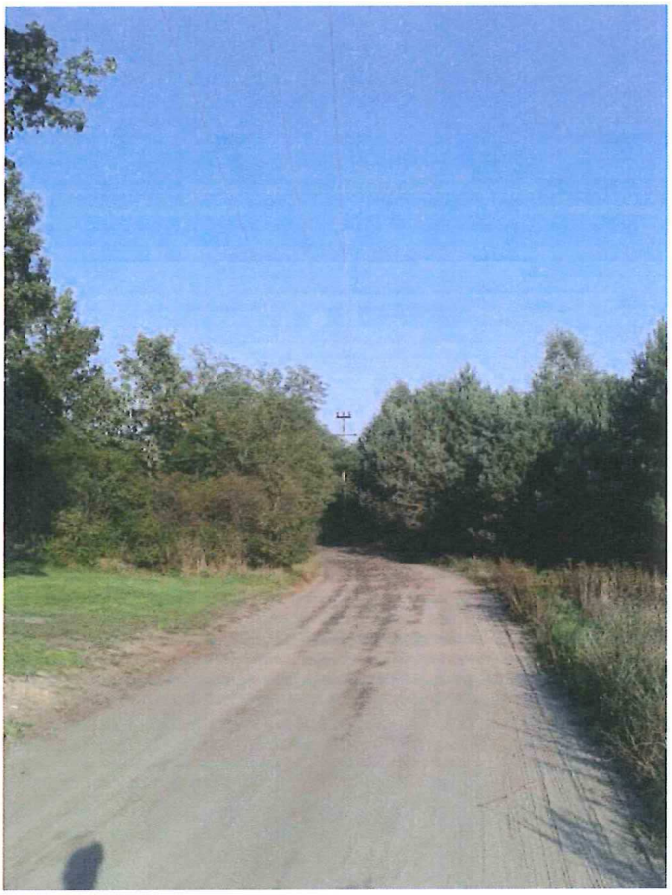

Zdjęcie 7 Widok na słup nr 9
Zdjęcie 8 Widok od słupa nr 9 (pas drogi do ułożenia kabla SN w stronę Drwęcy

Zdjęcie 9 Widok na „zakole" teren działki 5/4 w Nowej Wsi w stronę proj. stanowiska 12
Zdjęcie 10 Widok na słup nr 46 (kończący odcinek rozbudowy sieci w Nowej Wsi – wprowadzenie kabla

Tabela: Formy użytkowania działek przez które przebiega linia

Gmina / miasto	Miejscowość	Obręb ewid.	Forma uzytkowania działek (ha)
gm. Lubicz	Złotoria	0019	**3**- RIVa, RIVb, Ł IV, N **399**- Wp
m. Toruń	Toruń	0062	**51**- Lz 0,2213; PsV 0,0370; Wp 0,7300 **50**- Lz 0,1713; RV 2,1530; RVI 0,016 **29**- dr 0,1002 **35/1**- Lz 0,0272; RIVa 0,6782; RIVb 1,334; RV 0,2453 **35/2**- Lz 0,0632; RIVa 0,4828; RIVb 0,9964; RV 0,5274 **38**- dr 0,4585 **39**- LsV 0,0910; RVI 1,6591 **30**- dr 0,3106 **42**- RV 0,4158ha **23**- dr 0,3262 **24**- LsV 0,448; RV 3,0763 **25**- Ls 0,27; Lz 0,1315; ŁIV 0,043; Wp 0,5806
gm.Lubicz	Nowa Wieś	0016	**195**- Wp **5/4**- RIVa, RV, RVI, ŁIV, Lzr-ŁIV **5/3**- dr (autostrada A1) **8/40**- dr (autostrada A1) **8/19**- dr (autostrada A1) **8/16**- dr (autostrada A1) **8/33**- dr (autostrada A1) **8/35**- RV, RVI, LSVI, Br-RVI

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

W ramach planowanego remontu i przebudowy odgałęzienia linii napowietrznej SN 15 kV w kierunku stacji transformatorowej „Kaszczorek Międzyrzecze" realizowana będzie wymiana dotychczasowych przewodów gołych typu AFL-6 35mm^2 na przewody w osłonie izolacyjnej typu GREENPAS o przekroju 70mm^2 tzw. układ leśny przewodów, zastąpią dotychczasowy układ trójkątny przewodów Przewody budowane w układzie pionowym PAS, pozwolą zachować oszczędności związane z wycinką drzew/lasu. Wymianie podlegają również słupy na nowe wibrobetonowe typu E. Przewód rozciąga się między stanowiskami słupowymi tj. jako odporowy (O) lub odporowo-narożny (ON), tzw. słup mocny, pozostałe słupy to stanowiska przelotowe i jak nazwa wskazuje, przewód rozciągany jest w przelocie bez przecinania.

1. Kolejność prac zakłada najpierw uzyskanie uzgodnień na dopuszczenie i rozpoczęcie prac na sieci elektroenergetycznej.

2. przygotowanie wykopów pod nowe stanowiska słupowe o wymiarach ok. 2,0 x 2,0m i głębokości do 2,5m, a następnie,

3. umiejscowienie w nich prefabrykowanych płyt ustojowych oraz dodatkowo dla stabilizacji słupa belek ustojowych i montaż wg konfiguracji zależnej od typu słupa, jego funkcji i działających na niego sił.

4. następnie wykonanie posadowienie żerdzi słupowej wraz z konstrukcją wsporczą do zawieszenia przewodów.

5. przed dostarczeniem nowych słupów linii napowietrznej SN na teren budowy zostaną na nich w warsztacie zamontowane kompletne konstrukcje wsporcze.

6. po zmontowaniu ustojów i posadowieniu żerdzi słupowej wykopany dół zasypywany jest warstwowo, a każda z warstw jest zagęszczana do uzyskania wymaganej gęstości gruntu.

7. po wykonaniu budowy stanowisk słupowych następuje rozciągnięcie przewodów na słupach w odcinkach odpowiadających długościom sekcji odciągowych.

8. całość powyżej wymienionych prac wykonuje się w technologii PPN, czyli prac pod napięciem.

9. Dopiero na kolejnym etapie wykonywany jest demontaż istniejących przewodów i słupów. Wówczas dokonywane będzie wyłączenie linii napowietrznej SN spod napięcia.

10. Z uwagi na projektowane sekcje odciągowe przewodów (sekcja odciągowa to odcinek linii zawarty między dwoma kolejnymi słupami mocnymi), ale także dla sprawnej organizacji pracy całość zadania jest podzielona na 5 części:

- część 1 od stanowiska rozgałęźnego nr 16 linii głównej do stanowiska nr 1 linii odgałęźnej,
- część 2 od słupa nr 1 do 2 (przęsło krzyżujące rzekę Drwęca),
- część 3 od słupa nr 2 odporowo-narożnego (ON) do słupa nr 5 (ON) na działce leśnej,
- część 4 od słupa nr 5 do 8 (słup odporowy z rozłącznikiem).

11. Między przęsłami – stanowiska nr 4 do 6 na terenie działki nr 39 obręb 62 konieczna jest wycinka zadrzewienia, w związku z uzgodnioną z Nadleśnictwem Dobrzejewice potrzebą przesunięcia istniejącej linii napowietrznej o 8 metrów w stronę drogi i zlokalizowanie jej przy granicy pasa drogowego ul. Międzyrzecze. Na odcinku tym istnieje do wycięcia łącznie 97 brzóz o średnicach od 9 do 32cm oraz 4 sosny zwyczajne samosiejki o średnicach pnia (mierzonych na wys. 1,30m) : 17, 19, 24 i 38cm,

- część 5 od słupa nr 8 do stanowiska słupowego nr 9 (słup rozgałęźny odporowo-krańcowy ROK).

12. Na końcu prac dokonuje się ostatecznych podłączeń przewodów do konstrukcji wsporczych za pośrednictwem izolatorów, regulacji zwisów i naprężeń przewodów do wymaganych wartości według odpowiednich tabeli zawartych na kartach katalogowych.

4) ewentualne warianty przedsięwzięcia (porównanie ekologicznych skutków inwestycji):

Dla wnioskowanej inwestycji nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych przebiegu linii . Planowana inwestycja przewiduje wymianę istniejących słupów i linii napowietrznej ze względu na wiek istniejących słupów i przewodów (linia napowietrzna SN-15kV budowana w latach siedemdziesiątych XX wieku – charakteryzuje się dużą awaryjnością –pękanie słupów, zrywanie przewodów) na słupy betonowe wirowane oraz przewodów na przewody izolowane, układanych pionowo typu PAS. Słupy zostaną usytuowane na stanowiskach istniejących słupów co ograniczy ingerencję w przyrodę. Istniejące słupy będą odkopywane i zdemontowane przy pomocy dźwigu. Podjazd dźwigu do miejsc lokalizacji słupów będzie przebiegał po istniejącej drodze gruntowej z tejże drogi będą prowadzone prace demontażowe i montażowe . Składowanie materiałów w tym zdemontowanych elementów linii, będzie się odbywało wyłącznie na powierzchni utwardzonej celem niedopuszczenia do zanieczyszczeń zbiorowisk roślinnych łąk pastwisk, gruntów ornych zlokalizowanych na trasie linii. Zaplecze techniczne budowy oraz baza materiałowo-sprzętowa zostaną zlokalizowane poza terenem rezerwatu i Natury 2000. Po przeprowadzonych robotach teren zostanie uporządkowany. Projektant rozważał możliwość budowy linii kablowej w technologii bez wykopkowej jednak ukształtowanie terenu i układ istniejących dróg, długość linii uniemożliwiał zastosowanie wskazanego rozwiązania.

5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii (wskazana szczegółowość danych na poziomie projektu budowlanego lub jego założeń):

Linia jest instalacją o technologii spełniającej art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska Przedmiotowa Linia niczego nie produkuje, służy tylko do przesyłu energii elektrycznej. W związku z tym nie wymaga stosowania żadnych substancji, surowców, wody, materiałów, paliw.

- **woda**: Nie dotyczy
- **surowce**: Nie dotyczy
- **paliwa:** Nie dotyczy
- **energia elektryczna:** Nie dotyczy

6) rozwiązania chroniące środowisko (działania i rozwiązania techniczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska):

Planowana do wybudowania linia napowietrzna SN 15 kV zostanie zaprojektowana zgodnie z obowiazującymi normami w zakresie konstrukcji i budowy tego rodzaju obiektów budowlanych. Normy zostały oparte o dokumenty normalizacyjne obowiązujace w krajach Unii Europwjskiej. Przy ich opracowywaniu szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu pracy linii szczególnie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wiatr, śnieg, sadź).

Na etapie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego przyjęto zasadę zminimalizowania wpływu planowanej do realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze. Wymagania stawiane przez inwestora przedsięwzięcia idą w parze z najnowszymi technologiami budowy elektroenergetycznych liniii napowietrznych w Europie. Warunki prowadzonych prac budowlano-montażowych :

1) zaplecze techniczne budowy oraz baza materiałowo – sprzętowa zostaną zlokalizowane poza terenem rezerwatu,
2) prace zostaną przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków, t.j. w terminie od dnia 15 sierpnia,
3) składowanie materiałów w tym, zdemontowanych elementów linii, możliwe jest wyłącznie na powierzchniach utwardzonych z wyłączeniem łąk, pastwisk, i gruntów ornych,
4) podjazdy dźwigów do miejsc lokalizacji słupów należy prowadzić od strony dróg gruntowych oraz powierzchni utwardzonych (podwórek posesji) celem ograniczenia ich pojazdów po terenie łąk, pastwisk, i gruntów ornych,
5) prace ziemne prowadzone w obrębie łąk i pastwisk należy poprzedzić zdjęciem płatów darni, które należy zabezpieczyć, a następnie wykorzystać przy zasypywaniu wykopów pod słupy,
6) po zrealizowaniu prac teren robót należy uporządkować,

7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (ilość i sposób odprowadzanych ścieków , wód opadowych, sposób postępowania z odpadami):

Na etapie realizacji :

W trakcie budowy i demontażu zostaną wytworzone odpady budowlane zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów do grupy 17: „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania.

Tabela Odpady powstające w fazie budowy.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu klasyfikacja wg	Ilość (Mg/rok)	Sposób postępowania
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,005	Odpady te gromadzone będą w odpowiednim pojemniku Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13 lub R14.
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,001	Odpady te gromadzone będą w odpowiednim pojemniku. Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13.
15 01 03	Opakowania z drewna	0,001	Odpady te gromadzone będą w odpowiednim pojemniku Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13.
15 01 04	Opakowania z metali	0,01	Odpady te gromadzone będą w odpowiednim pojemniku Odpad przeznaczony do odzysku R1, R3, R13.
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,10	Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane będą w opisanym pojemniku zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych. Odpad przeznaczony do odzysku R1, R13.
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1,0	Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione osoby Odpad przeznaczony do odzysku R13.
17 04 05	Żelazo i stal	0,50	Żelazo i stal magazynowane będą w skrzyni, na placu budowy. Odpad przeznaczony do odzysku R4.
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,10	Odbierany będzie przez upoważnione podmioty. Odpad przeznaczony jest do odzysku R13.
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,05	Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione firmy magazynowane będą na placu budowy Odpad przeznaczony do odzysku R13 lub unieszkodliwiania D5
20 03 01	Nie segregowane odpady komunalne	0,05	Odpady komunalne odbierane będą przez firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania D5.

Na etapie eksploatacji :

Przedmiot inwestycji linii elektroenergetycznej SN 15kV w fazie eksploatacji nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m - obszary dostępne dla ludzi, oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja będzie spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 z dnia 14.11.2003r., poz. 1883).

Wpływ na klimat akustyczny linii SN 15 kV, jest związany ze zjawiskiem ulotu na elementach będących pod napięciem. Zjawisko to występuje przy złych warunkach atmosferycznych opad deszczu, śniegu, mżawki. Projektowana linia przebiega w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych (ponad 100m).

„Z badań przeprowadzonych dla linii 110 kV w odległości 20 m od osi linii poziom dźwięku nie przekracza poziomu tła akustycznego tj, około 30 dB. W przypadku linii 400 kV, jak pokazano wyżej, poziom ten w odległości 35 m od osi linii może osiągać wartość do 40 dB. Ze względu na odległość szyn i pozostałych urządzeń od granicy stacji, poza terenem nie będą one miały wpływu na stan klimatu akustycznego."

Przepisy dotyczące ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami określają wartości dopuszczalne hałasu na danym terenie, w zależności od pełnionej przez ten teren funkcji. Miarą jakości warunków akustycznych jest nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109), gdzie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku zależy od funkcji urbanistycznej pełnionej przez dany teren w załączniku podano poziom hałasu: w terenie zabudowanym zagrodowej w porze dziennej wynosi 55 dB (od 6.00 do 22.00); w porze nocnej - 45 dB.

Na etapie użytkowania przedmiotowej inwestycji nie będą powstawały odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowanie linii elektroenergetycznej. Konserwacje linii będzie prowadzić serwis inwestora.

Etap likwidacji

Po zakończeniu eksploatacji linia elektroenergetyczna zostanie zastąpiona nową. Za gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie likwidacji odpowiedzialna będzie firma zewnętrzna.

8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Z uwagi na odległość od granicy Państwa i brak jakiejkolwiek emisji zanieczyszczeń do atmosfery można stwierdzić, że linia elektroenergetyczna SN 15 kV nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (uzasadnić nawet w przypadku braku możliwości oddziaływania przedsięwzięcia):

Wnioskowany teren działek położony jest w południowo-wschodniej części gminy Lubicz zgodnie z podziałem Kondrackiego w mezoregionie Doliny Drwęcy w pobliżu ujścia Drwęcy do Wisły. Obszar charakteryzuje się występującymi terasami z jeziorami i bezodpływowymi nieckami.

Trasa linii SN 15kV przechodzi w terenach prawnie chronionych:

- **Rezerwat Przyrody Rzeka Drwęca**

Miejsce przebiegu linii	Odcinek (m)	Rodzaj ingerencji
Między stanowiskami słupów: 1 i 2	125m	Przejście jedynie linią SN 15kV - napowietrzną nad rz. Drwęcą – 15m od koryta rzeki
Między stanowiskami słupów: 9 i 10	82	Przejście kablem SN 15kV - min. 5m pod dnem rzeki Drwęcy, - 5m poniżej dna rzeki Drwęcy

- **obszar chroniony siedliskowy PLH 280001 Natura 2000**

Miejsce przebiegu linii	Odcinek (m)	Rodzaj ingerencji
Między stanowiskami słupów: 1 i 2	125	Przejście jedynie linią SN 15kV – napowietrzną nad rz. Drwęcą
Między stanowiskami słupów: 9 i 10	82	Przejście kablem SN 15kV – min. 5m pod dnem rzeki Drwęcy,
Między stanowiskami słupów:10 i 11	114	Przejście linią SN 15kV – napowietrzną w obszarze,

- **w obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy wpisuje się cały przebieg linii .**

Mapa poglądowa: Przebieg linii elektroenergetycznej SN 15 na tle terenów prawnie chronionych

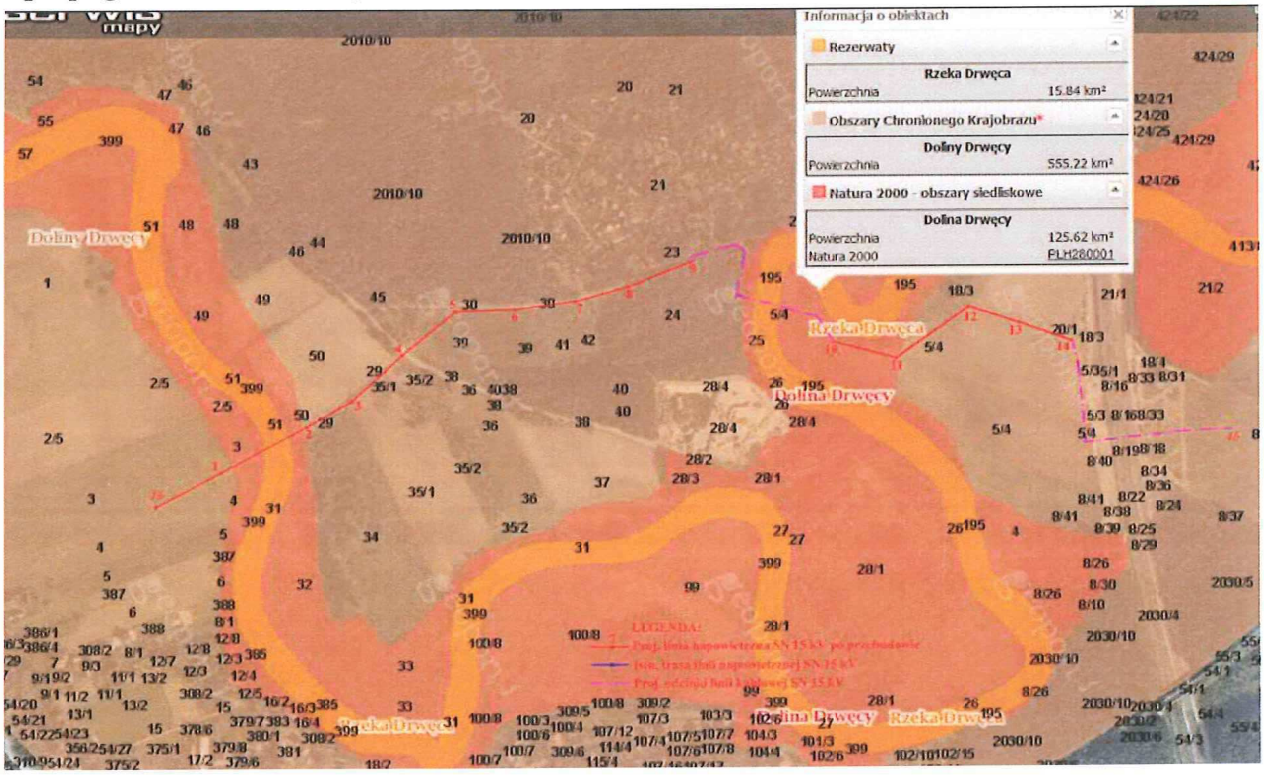

- **Rezerwat "Rzeka Drwęca"**

Formą o najwyższej randze ochrony na terenie gminy jest rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca". Rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302). Ochroną objęto koryto rzeki wraz z przybrzeżnym pasem o szerokości 5 m po obu stronach rzeki. Celem uznania rezerwatu jest ochrona środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, w szczególności pstrąga, łososia, troci i certy.

Ww. rozporządzenie wprowadza na terenie rezerwatu szereg zakazów, m.in. zakaz przegradzania rzeki urządzeniami uniemożliwiającymi rybom swobodny przepływ, niszczenia i usuwania oraz jakiejkolwiek eksploatacji roślinności wodnej,

wycinania drzew i krzewów, wycinania trzciny, sitowia i innych roślin oraz koszenia trawy.

Na obszarze rezerwatu obowiązują ograniczenia wymieniane w art. 15 ust 1 ustawy o ochronie przyrody, których część zostałaby naruszona w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności zakaz budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647) inwestycję liniową celu publicznego w związku z czym w przedmiotowym przypadku ma zastosowanie art. 15 ust 4. pkt 2 ustawy o ochronie przyrody. Jednakże przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na cel ochrony środowiska przedmiotowego rezerwatu. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia zakres oraz rodzaj prac oraz fakt, iż prace prowadzone będą w obrębie istniejącej linii – inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na rezerwat.

- **Obszar Chronionego Krajobrazu "Doliny Drwęcy"**

Projektowana linia elektroenergetyczna w całości przebiega w granicach obszaru chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy" – utworzonym uchwałą nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko Pomorskiego Nr 3 poz. 22) na podstawie § 2. 1. pkt 2. *zakaz o którym mowa w* ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji nowych lub rozbudowy modernizacji istniejących przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszarów.

- **Natura 2000 Obszar PLH 280001**

Obszar „Dolina Drwęcy" znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Obejmuje rzekę Drwęcę wraz z dopływami. Długość Drwęcy określa się na około 207,2 km. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5 693 km^2. Obszar Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb Lubawski, Pojezierze Brodnickie. Rejon ten pełnił funkcję płytkiej doliny marginalnej w subfazie krajeńsko - wąbrzeskiej i stanowiła drogę odpływu glacjofluwialnego z sandrów fazy pomorskiej.

Rozporządzeniem nr 10/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. utworzony został Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy o powierzchni 56 848 ha położony na terenie powiatów: Brodnica, Golub - Dobrzyń, Wąbrzeźno, Toruń w gminach: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, miasto Brodnica, Brzozie, Ciechocin, Dębowa Łąka, Golub - Dobrzyń, miasto Golub- Dobrzyń, Grążawy, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łysomice, Obrowo, Osiek, Radomin, Wąpielsk, Zbiczno, miasto Toruń. W granicach obszaru chroniony jest odcinek rzeki Drwęcy od Brodnicy do jej ujścia. Obszar znajduje się w obszarze funkcjonalnym: Zielone Płuca Polski.

W/w obszar Natury 2000 wyznacza rejon ochrony dla istniejących siedlisk oraz ich typy – zgodnie z Załącznikiem II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Określa również, w myśl Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, gatunki chronionych ptaków bytujących i migrujących oraz gatunki nie wymienione w tym Załączniku. Natomiast Załącznik I Dyrektywy Rady 92/43/EWG przedstawia gatunki roślin, ssaków, płazów, gadów i bezkręgowców objętych specjalną ochroną.

W standardowym formularzu danych wśród głównych czynników i rodzajów działalności człowieka negatywnie wpływających na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH280001 wymieniono tereny zurbanizowane i zamieszkane.

Podsumowanie :

Należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na cel ochrony przedmiotowego obszaru- polepszy stan istniejący. Inwestycja zostanie przeprowadzona w przekształconym pasie istniejącej linii napowietrznej, zaś dzięki zastosowaniu przewodów izolowanych ograniczona zostanie szerokość pasa przewodów. Ponadto w miejsce istniejących słupów figurowych zajmujących znaczną powierzchnię obszaru Natura 2000 zostaną zastosowane nowe słupy wirowe zajmującą powierzchnie ok. 0,2m^2. Prace zostaną przeprowadzone poza okresem lęgowym od 15 sierpnia, co wpłynie na ograniczenie negatywnego wpływu robót na awifaunę rezerwatu. Zastosowanie przewodów izolowanych w miejsce „gołych" eliminuje możliwość wystąpienia zwarcia w przypadku styczności z ptakami wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wśród awifauny korzystającej z linii. Można stwierdzić. że realizacja wnioskowanej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko obszaru Natura 2000.

Paweł Jeliński

.....

podpis wnioskodawcy

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 24 listopada 2014 r.

URZĄD GMINY Lubicz
data wpływu 26. LIS. 2014
Nr 13694 Zał. 1
Podpis

WOO.4240.666.2014.HR

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 105 § 1, art. 123 i 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). nawiązując do pisma Wójta Gminy Lubicz z dnia 7 listopada 2014 r., znak: ROŚ.6220.20.2014 (wpływ: 10 listopada 2014 r.), po przeanalizowaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Pana Pawła Jelińskiego, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu,

umarzam postępowanie administracyjne

w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowie odcinka linii kablowej SN 15 kV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy - Kaszczorek i GPZ Bielawy - Lubicz, jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lubicz, wnioskiem z dnia 7 listopada 2014 r., znak: ROŚ.6220.20.2014 (wpływ: 10 listopada 2014 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.

Inwestor, ENERGA-OPERATOR S.A. pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka dostarcza energię elektryczną na obszarze ¼ powierzchni Polski (północna i środkowa część kraju).

W ramach omawianego zadania planuje się rozbudowę, przebudowę linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowę odcinka linii kablowej SN 15 kV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy - Kaszczorek i GPZ Bielawy - Lubicz.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog tych przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Realizacja inwestycji dotyczy infrastruktury energetycznej średniego napięcia (SN), nie objętej przepisem § 3 ust. 1 pkt 7, ani nie wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 6 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

Zatem uznano, iż zakres inwestycji nie odpowiada kwalifikacji przytoczonej przez Wójta Gminy Lubicz, który wskazał, że zamierzenie to jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia, tj. „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6".

Konkludując, przedmiotowe zadanie nie jest przedsięwzięciem wymienionym w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 105 § 1 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego: „Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części". Na podstawie art. 126

ww. ustawy, „do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107 § 2-5 oraz art. 109-113 (...)".

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, z bezprzedmiotowością postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 105 § 1 mamy do czynienia wówczas, gdy odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej lub gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 1995 r., SA/Łd 2424/94, ONSA 1996, nr 2, poz. 80).

W przedmiotowej sprawie brak jest zatem podstawy prawnej do wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego zamierzenia w trybie art. 64 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Kamila Sobis
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Otrzymują :
1. Wójt Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
2. Pan Paweł Jeliński ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4g lok. 75, 87-100 Toruń
3. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Józefa Bema 128, 87-100 Toruń
4. RDOŚ a/a

Sprawę prowadzi: Hanna Różańska, tel.: 52 50-65-666, wew. 6049, e-mail: hrozanska@rdos-bydgoszcz.pl.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. / fax 56 62 222 47
centrala: 56 62 250 29
56 62 233 12
e-mail psse.torun@pis.gov.pl
www.torun.psse.gov.pl

Toruń, dnia 25 listopada 2014 r.

Nasz znak: N.NZ.40.2.8.8.2014
Wasz znak: ROŚ.6220.20.2014

URZĄD GMINY
Lubicz
data wpływu 0 2. GRU. 2014
Nr 13931 Zał.
Podpis

OPINIA

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 64 ust.1 pkt 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Lubicz z dnia 7 listopada 2014 r. (wpływ wniosku: 12.11.2014 r.) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na **rozbudowie, przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowie odcinka linii kablowej SN 15 kV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy – Kaszczorek i GPZ Bielawy – Lubicz.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU

po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznaje, że dla powyższego zamierzenia

nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z późn.zm.) - dla powyższej inwestycji może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie: ok. 1.256 m linii napowietrznej SN 15 kV oraz 627 m linii kablowej łączącej GPZ Bielawy –Kaszczorek i GPZ Bielawy - Lubicz. W/w zamierzenie inwestycyjne obejmuje wymianę istniejącej linii z przewodów gołych typu AFL- 6 na przewody typu Greenpas w podwójnej osłonie izolacyjnej. W ramach tego zadania planuje się również wymianę istniejących stanowisk słupowych, budowę nowego odcinka linii od istniejącego stanowiska słupowego nr 9 w odgałęzieniu „Kaszczorek-Międzyrzecze" i linii kablowej SN 15 kV na odcinku pod autostradą A1 i 5,0 m pod dnem rzeki Drwęcy w technologii przewiertu sterowanego w rurze osłonowej. Projektowana linia przebiegać będzie w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych (ponad 100 m). Zgodnie z przedłożoną dokumentacją linia spełni wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz.1883.).

Uwzględniając art. 63 ust. 1 projektowane przedsięwzięcie nie będzie zajmowało dużego terenu, nie będzie wykorzystywać zasobów naturalnych, nie będzie powodowało wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie będzie źródłem wystąpienia poważnej awarii.

Biorąc pod uwagę rodzaj, wielkość, zakres i lokalizację przedsięwzięcia oraz możliwość jego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi uznaje się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu
mgr Marina Wolska
specjalista w zakresie higieny, epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lubicz
   ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
2. SECO - PROJEKT
   Paweł Jeliński
   ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4g lok.75
   87-100 Toruń
3. a/a

WÓJT GMINY LUBICZ
ul. Toruńska 21

ROŚ.6220.20.2014

Lubicz Dolny, dn. 2014.12.18

DECYZJA

Na podstawie art.104,art.105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 71 ust.1 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12840– złożonego w dniu 04.11.2014 r. przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A., ul. Gen. Bema 128,87-100 Toruń, Pełnomocnik SECO-PROJEKT, Paweł Jeliński, ul. Kard.St. Wyszyńskiego 4 g/75,87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowa linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowy odcinka linii kablowej SN 15 KV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy-Kaszczorek i GPZ Bielawy –Lubicz. na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi; 3,399-obręb Złotoria, 5/3,5/4,8/16,8/19,8/33,8/35,8/40, 195- obręb Nowa Wieś, 23,24,25,29,30,35/1,35/2,38,39,42,50,51-obręb Toruń,

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowa linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowy odcinka linii kablowej SN 15 KV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy-Kaszczorek i GPZ Bielawy –Lubicz na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi; 3,399-obręb Złotoria, 5/3,5/4,8/16,8/19,8/33,8/35,8/40,195- obręb Nowa Wieś, 23,24,25,29,30, 35/1,35/2,38,39,42,50,51-obręb Toruń, Inwestorowi ENERGA OPERATOR S.A., ul. Gen. Bema 128,87-100 Toruń, Pełnomocnik SECO-PROJEKT, Paweł Jeliński, ul. Kard.St. Wyszyńskiego 4 g/75,87-100 Toruń

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz.1235) wnioskiem nr rej.12840 – złożonym do Wójta Gminy Lubicz w dniu 04.11.2014 r. przez Inwestora - ENERGA OPERATOR S.A., ul. Gen. Bema 128,87-100 Toruń, Pełnomocnik SECO-PROJEKT, Paweł Jeliński, ul. Kard.St. Wyszyńskiego 4 g/75,87-100 Toruń zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowa linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowy odcinka linii kablowej SN 15 KV dla zamknięcia pierścienia SN i powiązania linii napowietrznych relacji GPZ Bielawy-Kaszczorek i GPZ Bielawy–Lubicz." na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi; 3,399-obręb Złotoria, 5/3,5/4,8/16,8/19,8/33,8/35,8/40, 195- obręb Nowa Wieś, 23,24,25,29,30,35/1,35/2,38,39,42,50,51-obręb Toruń. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r.sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.20.2014 z dnia 07.11.2014r. powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 20008r. organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.20.2014 z dnia 07.11.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.20.2014 z dnia 07.11.2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczności przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie zdaniem Inwestora jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust.1, pkt.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.666.2014. z dnia 26.11.2014r.(nr rej.13694) po uzupełnieniu przez Inwestora wniosku o udzielone pełnomocnictwo umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jako bezprzedmiotowe. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-40.2.8.8.2014 z dnia 02.12.2014r (nr rej.13931) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie postępowania w dniu 19.11.2014 r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek strony postępowania-Pana Bogumiła Turskiego dotyczący braku zgody Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia oraz przejścia linią 15kW przez Iwestora po terenie działek nr.20/2,21/2,23-obręb Nowa Wieś stanowiących własność Wnioskodawcy.W dniu 26.11.2014 r. Wójt Gminy pismem ROS.6220.20.2014 udzielił odpowiedzi Wnioskodawcy informując o roztrzygnięciu wniosku zgodnie z art.37 pkt. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy w trakcie postępowania ustalił, że projektowane przedsięwzięcie nie narusza praw Wnioskodawcy, gdyż wymieniona działka nr.23 leży w obrębie geodezyjnym Toruń, a przez teren działek 20/2 i 21/2- obręb Nowa Wieś-stanowiących własność Wnioskodawcy, przedsięwzięcie nie przechodzi. W związku z powyższym wniosek Pana Bogumiła Turskiego został rozpatrzony przez organ negatywnie.

Zgodnie z art.10 i art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Lubicz dnia 04.12.2014 r. zawiadomieniem znak ROŚ.6220.20.2014 zawiadomił strony postępowania przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zgromadzonymi dowodami, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Wójt Gminy w trakcie postępowani wyznaczył termin do dnia 16.12.2014 r. na składanie przez strony postępowania wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących realizacji planowanego przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie wpłynął wniosek strony postępowania z dnia 12.12.2014r nr.rej.14359 sprawie lokalizacji słupów energetycznych oraz ceny za udostępnienie gruntu przez właściciela za zajęcie gruntu pod zamierzenie. W związku z tym że wniosek nie dotyczył istoty postępowania został w dniu 15.12.2014r. przekazany pismem ROŚ.6220.20.2014 r. Inwestorowi do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Pozostałe strony postępowania nie wniosły uwag, wniosków i zastrzeżeń w sprawie. Wójt Gminy dokonał szczegółowej analizy złożonych załączników do wniosku, sprawdził okoliczności faktyczne i prawne. Należy stwierdzić, na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz.1235 ze zm.). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w

WOJT GMINY LUBICZ
ul. Toruńska 21
87-162 LUBICZ

załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził, że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie art. 104 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w części w obszarze włączonym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - Obszar Doliny Drwęcy PLH 280001. Nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. Wójta
Mirosław Górski
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują

1. Energia Operator S.A., ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń,
2. Seco-Projekt, Paweł Jeliński, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4g/75,87-100 Toruń,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul.Fr. Rogaczewskiego 9/19,80-804 Gdańsk,
4. Nadleśnictwo Dobrzejewice, Zawały 101,87-123 Dobrzejewice,
5. Miejski Zarząd Dróg, ul. Grudziądzka 159,87-100 Toruń,
6. Gmina Miasta Toruń, ul. Gen. Sikorskiego 8,87-100 Toruń,
7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Fordońska 6,85-950 Bydgoszcz,
8. pozostałe strony wg załącznika,
9. a/a MG